

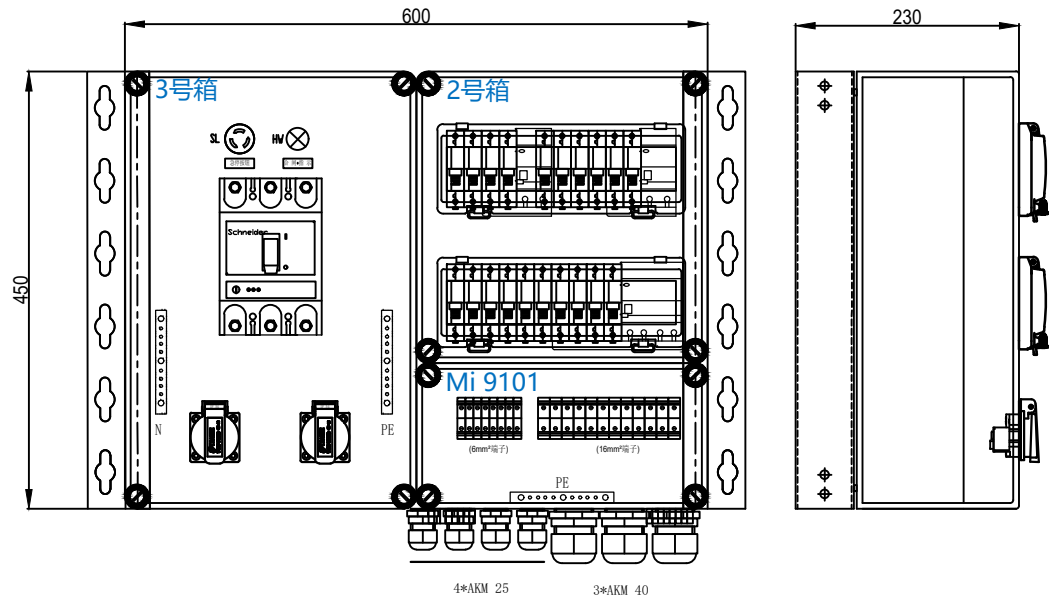


检修插座箱2

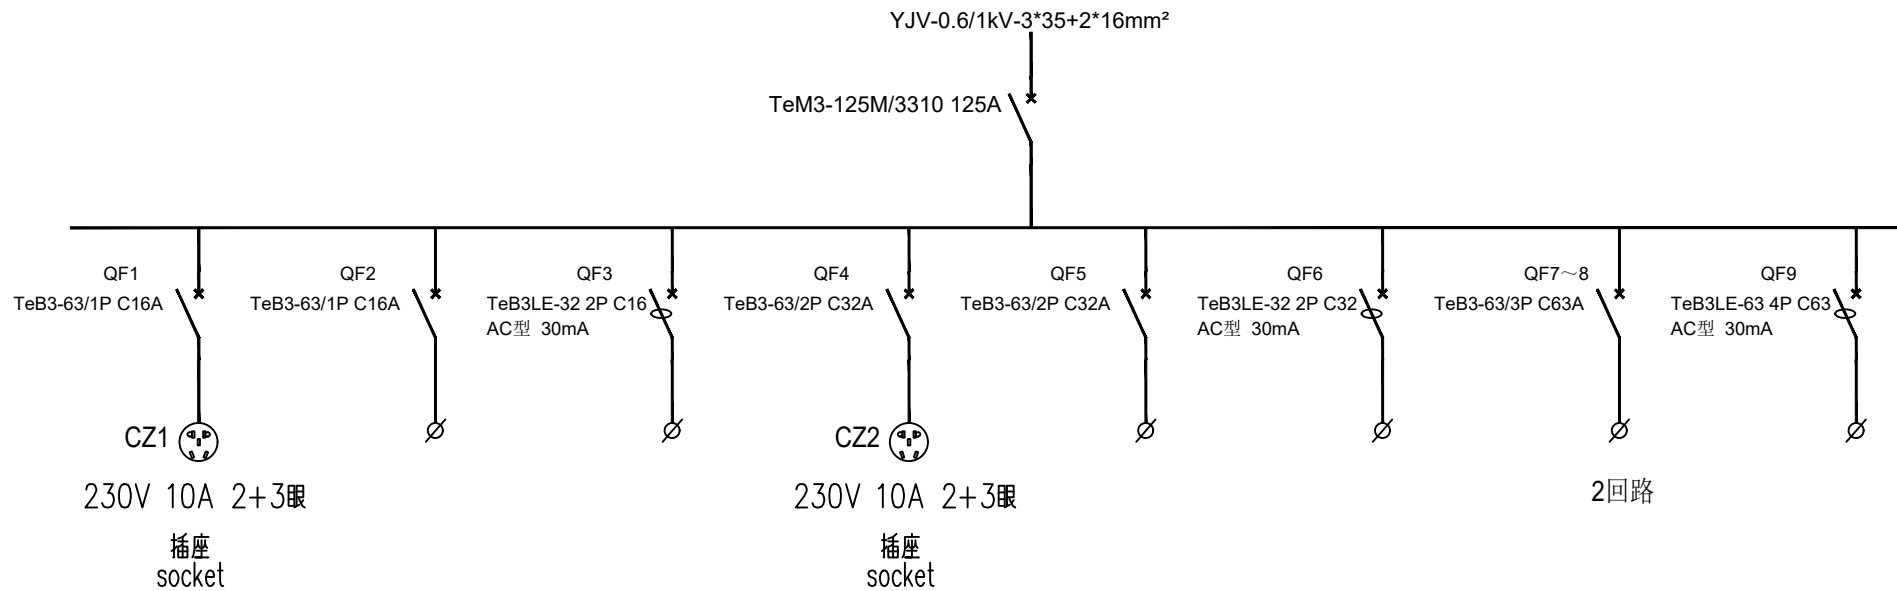

SHT 分励脱扣器
Shunt tripping device

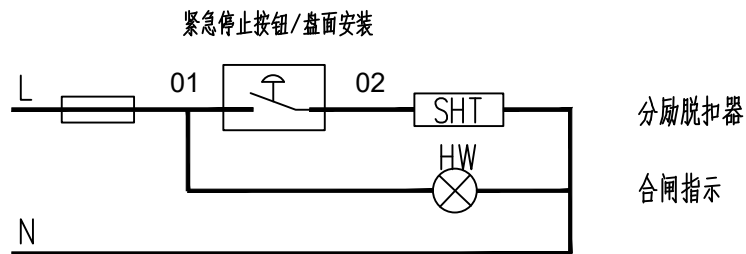

说明：插座箱箱面设置紧急停止按钮，按下断开插座箱主电源开关并锁定状态。
L取自塑壳断路器出线侧。

户内挂墙式明装
共计5台

技术说明：
1、图纸上所标注的汉森电气型号，如不清楚请登录公司官网查询详细信息（或鼠标点击链接
2、【电缆接头标号：密封电缆直径范围】#12：Φ4~6mm，#16：Φ5~10mm，#20：Φ6.5~13mm，#25：Φ11~17mm，#32：Φ15~21mm，
#40：Φ19~28mm，#50：Φ27~35mm，#63：Φ35~42mm，#72：Φ30~72mm。
3、盘面布置图中箱盖/门四角启闭方式符号说明：



		制图	王晚龙	2023/08/29
V1		校对	周征南	2023/08/29
版本号	备注	审核	赵中平	2023/08/29